


### Требования по узлам подключения датчиков.

Все работы по обустройству узлов подключения выполняются Заказчиком.

### Место установки должно соответствовать следующим требованиям.

Минимальный допустимый диаметр трубы, на который может быть установлен датчик: 1/2".

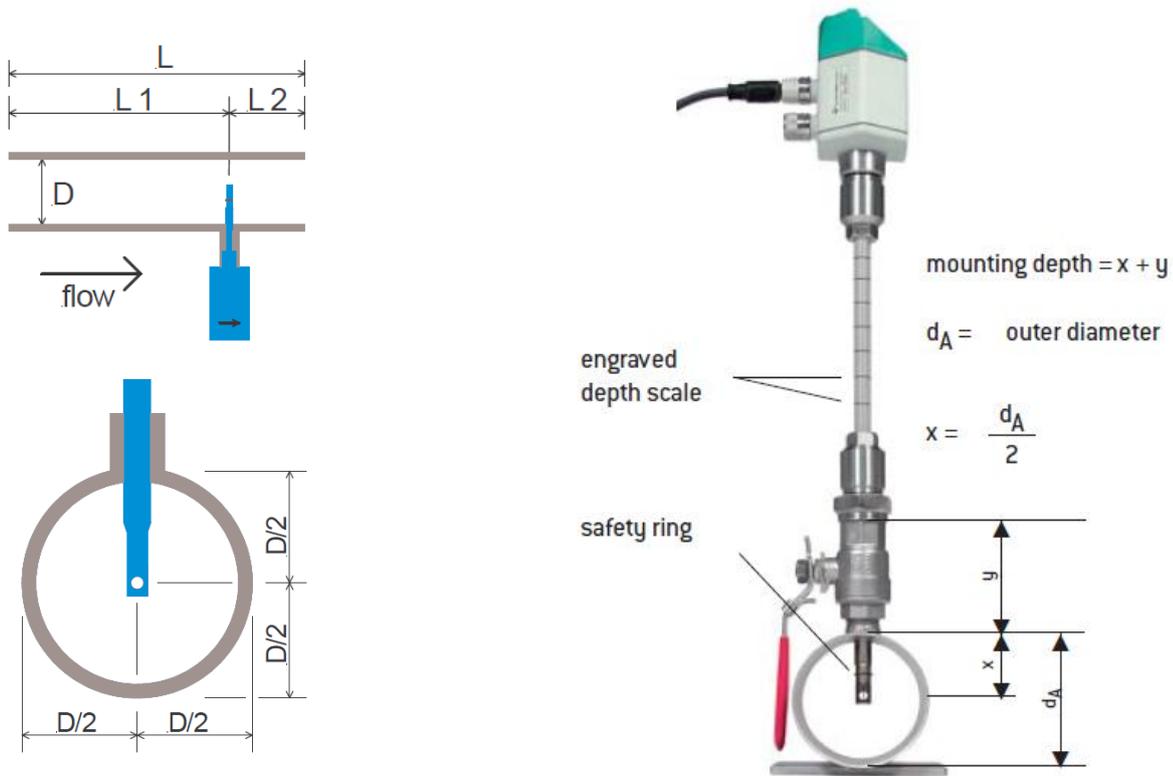

Препятствие для потока до/после узла подключения	Минимальный размер L1	Минимальный размер L2
Поворот потока (изгиб менее 90°)	12 x D	5 x D
Сужение проходного сечения	15 x D	5 x D
Увеличения проходного сечения	15 x D	5 x D
Поворот на 90° или Т-образная секция	15 x D	5 x D
2 поворота на 90° на одном уровне	20 x D	5 x D
2 поворота на 90° в 3-х измерениях	35 x D	5 x D
Запорный кран	45 x D	5 x D

### Штуцер подключения.

Штуцер подключения должен быть оборудован полнопроходным шаровым краном 1/2".